

**Servizio Idrico Integrato**

**Gestore HERACQUAMODENA s.p.a. – Bacino Modena  
PROGRAMMA OPERATIVO INTERVENTI 2024÷2029**

**Relazione istruttoria revisione Programma Operativo degli  
Interventi 2024-2029 per gli anni 2026-2029**

novembre 2025



## 1 Premessa

Con Deliberazione n° 2 del 12 aprile 2024 del Consiglio Locale di Modena è stato approvato il Piano operativo degli investimenti 2024-2029. Ai sensi delle Linee guida vincolanti per la redazione e l'aggiornamento del Programma operativo degli interventi (POI) del servizio idrico integrato (CAMB/12/2025), la presente revisione straordinaria relativa agli anni 2026-2029, è stata avviata da ATERSIR in previsione dell'aggiornamento biennale dello schema regolatorio, previsto dall'Autorità Nazionale di Regolazione.

In particolare, con Prot. 30/01/2025.0000952 è stato chiesto al gestore HERACQUAMODENA s.p.a. di produrre una proposta di revisione del POI 2024-2029, limitatamente agli anni 2026-2029. A tale richiesta il gestore ha dato riscontro con nota acquisita con Prot. 04/04/2025.003425. ATERSIR ha effettuato la necessaria istruttoria e l'ha inviata con nota 18/07/2025.0007069 alle amministrazioni comunali interessate chiedendo di fornire osservazioni entro 30 giorni dal ricevimento.

## 2 Il POI 2024-2029

Il nuovo degli interventi per il periodo 2026-2029 prevede investimenti per un totale di 114 M€ (circa 28,6 M€/anno).

	2026	2027	2028	2029	TOTALE
<b>INVESTIMENTI GESTORE</b>	24.611.440,94	25.231.626,16	26.466.659,74	24.237.995,57	100.407.722,42
<b>CONTRIBUTI A F. PERDUTO</b>	7.904.265,32	2.203.506,00	2.000.000,00	2.000.000,00	14.107.771,32
<b>INVESTIMENTI SOGGETTI TERZI</b>	-	-	-	-	-
<b>TOTALE</b>	32.515.706,26	27.435.132,16	28.466.659,74	26.237.995,57	114.515.493,74

Tabella 1 Ammontare complessivo degli investimenti derivante dalla proposta di aggiornamento (€)

	2026	2027	2028	2029	TOTALE
<b>INVESTIMENTI GESTORE</b>	23.271.842,20	22.117.110,00	22.127.310,00	22.916.110,00	90.432.372,20
<b>CONTRIBUTI A F. PERDUTO</b>	6.240.441,00	2.425.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	12.665.441,00
<b>INVESTIMENTI SOGGETTI TERZI</b>	-	-	-	-	-
<b>TOTALE</b>	29.512.283,20	24.542.110,00	24.127.310,00	24.916.110,00	103.097.813,20

Tabella 2 Ammontare complessivo degli investimenti della programmazione vigente (€)


Per il dettaglio degli interventi si rimanda all'elenco del POI e alla relativa programmazione (Allegato 1 e Allegato 2).

### 2.1 La classificazione degli interventi

Gli interventi proposti sono stati suddivisi in funzione del tipo di servizio a cui si riferiscono: acquedotto, fognatura, depurazione, acque bianche, struttura. Gli investimenti di struttura sono stati fissati in misura massima dalla Delibera di Consiglio d'Ambito n. 32 del 19/04/2018.

	2026	2027	2028	2029	TOTALE
<b>ACQUEDOTTO</b>	17.640.073,79	16.202.140,80	17.685.668,66	16.736.248,58	<b>68.264.131,83</b>
<b>FOGNATURA</b>	9.629.417,39	6.717.441,21	5.477.923,96	4.371.692,00	<b>26.196.474,56</b>
<b>DEPURAZIONE</b>	3.284.105,09	2.553.440,15	3.340.957,12	3.167.944,99	<b>12.346.447,35</b>
<b>ACQUE BIANCHE</b>	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	<b>600.000,00</b>
<b>STRUTTURA</b>	1.812.110,00	1.812.110,00	1.812.110,00	1.812.110,00	<b>7.248.440,00</b>

**Tabella 2 Suddivisione investimenti per servizio (€)**

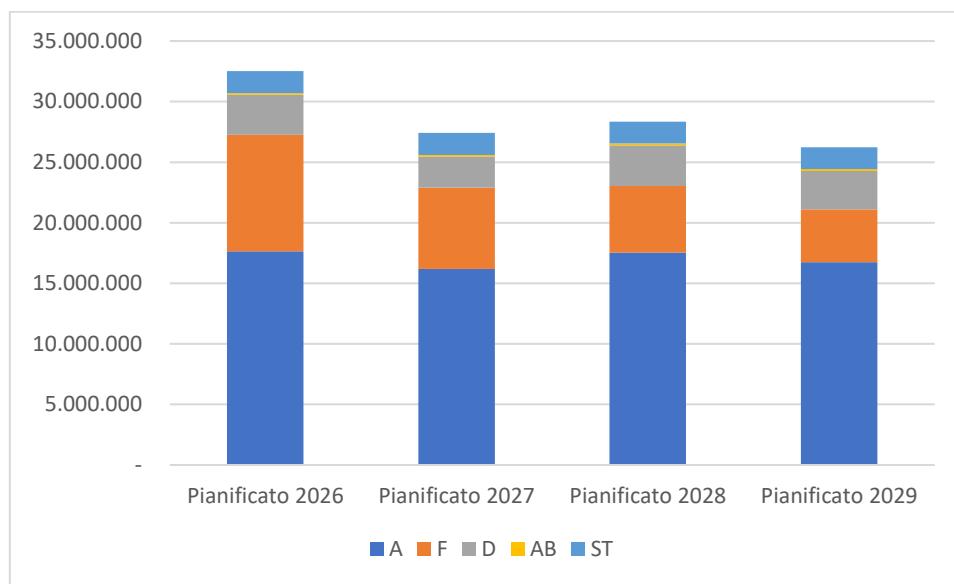

**Figura 1 Suddivisione investimenti proposti per servizio**

Nella tabella e nel grafico successivi si rappresentano gli interventi in base alla loro classificazione tramite i macro indicatori della qualità tecnica come definiti da ARERA con la delibera 917/17, rispetto ai quali è proposto il quadro al 2023 (anno più recente con dati definitivi). È evidente l'impegno nel settore acquedottistico (macroindicatori M1 e M3 soprattutto).

Servizio	Macroindicatore	Tipologia	2023
ACQUEDOTTO	M0	Resilienza	C
	M1	Perdite Idriche	C
	M2	Interruzioni del servizio	A
	M3	Qualità dell'acqua erogata	C
FOGNATURA	M4	Adeguatezza del sistema fognario	B
DEPURAZIONE	M5	Smaltimento fanghi in discarica	A
	M6	Qualità dell'acqua depurata	B

**Tabella 3 - Classi dei macroindicatori al 2023 (Classi da A ad E, A valore migliore, E valore peggiore)**

	2026	2027	2028	2029	Totale
<i>M0</i>	205.314,32	619.360,00	644.279,27	719.174,00	<b>2.188.127,59</b>
<i>M1</i>	12.346.253,30	10.490.000,00	10.290.000,00	10.290.000,00	<b>43.416.253,30</b>
<i>M2</i>	796.500,00	598.300,00	2.277.023,06	1.459.352,00	<b>5.131.175,06</b>
<i>M3</i>	1.730.000,00	1.860.000,00	1.810.000,00	1.790.000,00	<b>7.190.000,00</b>
<i>M4a</i>	4.899.000,00	2.190.000,00	2.028.200,00	2.046.400,00	<b>11.163.600,00</b>
<i>M4b</i>	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	<b>120.000,00</b>
<i>M5</i>	350.000,00	450.000,00	550.000,00	360.920,00	<b>1.710.920,00</b>
<i>M6</i>	1.876.106,00	1.700.077,57	1.212.740,00	1.373.681,11	<b>6.162.604,68</b>
<i>Altro</i>	10.282.532,64	9.497.394,60	9.624.417,41	8.168.468,46	<b>37.572.813,11</b>

Tabella 4 Suddivisione degli investimenti per macroindicatori (€)

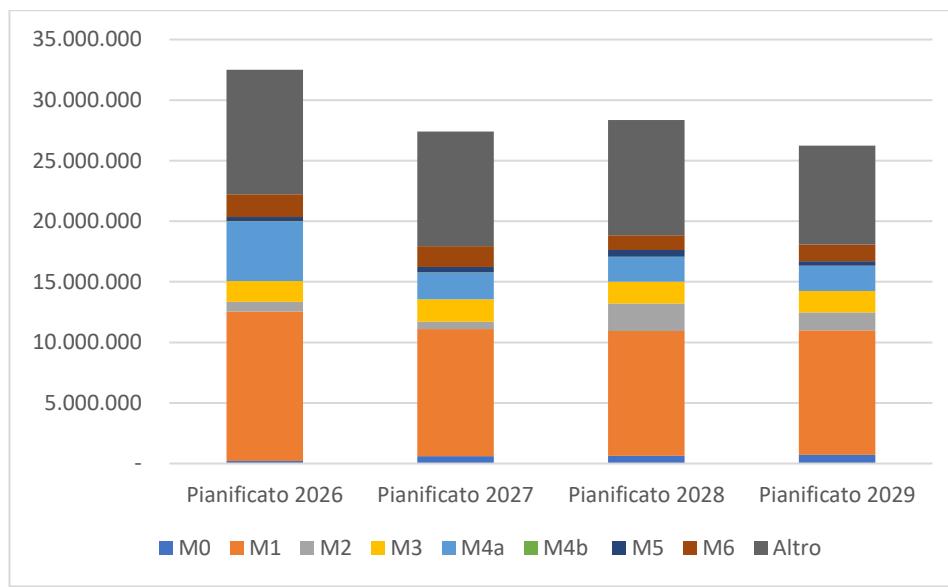


Figura 2 Suddivisione investimenti per macroindicatore (€)

### 3 Osservazioni pervenute dai Comuni

Nel seguito si sintetizzano i contenuti delle osservazioni pervenute e le conseguenti azioni sulla base di un'istruttoria congiunta con il gestore.

#### Comune di Frassinoro

Il Comune chiede l'installazione di fontane pubbliche per far fronte alle necessità turistiche del territorio. Come previsto dal disciplinare tecnico allegato alla convenzione di affidamento del servizio l'installazione delle fontane pubbliche è a carico dei Comuni. La tariffazione applicata sul consumo è quella degli usi pubblici (1,519041 €/mc al 2025).

#### Comune di Guiglia

Il Comune chiede il potenziamento dell'acquedotto nella zona residenziale di San Geminiano, Via Campo Sportivo, via Acqua Fredda. La zona è caratterizzata dalla presenza sia residenziale ma anche di molte infrastrutture comunali come la scuola, la palestra e la piscina comunale.

Al gestore non risulta la situazione di criticità della rete, tuttavia verrà effettuata una verifica.

Il Comune, inoltre, chiede la risoluzione di alcune criticità nelle fognature di Cà Lamma e Cà Baldini.

La situazione è nota al gestore, viene previsto a piano un intervento congiunto per le due aree per approfondire le criticità riscontrate e individuare la soluzione progettuale.

Sono inoltre state presentate 3 richieste di inserimento interventi dal Comune di Polinago, di cui uno accettato e inserito in piano, come da determina n. 354 del 18/12/2025.

